HGKC-12

HGKC-12

Ì

Æ

……4
……5
……6
……7
……8
4.1 ……8
4.2 ……8
4.3 ……9
4.4 ……10
4.5 ……10
……12
……12
……16
……16
……17
……18
……19
……19
……20

K B

HERTZ POWER

-83 669
whh 63 m

4.1

A1( ) B1( ) C1( )

GND( ) ( )


A1 A2

B1 B2 C1 C2


A1

GND



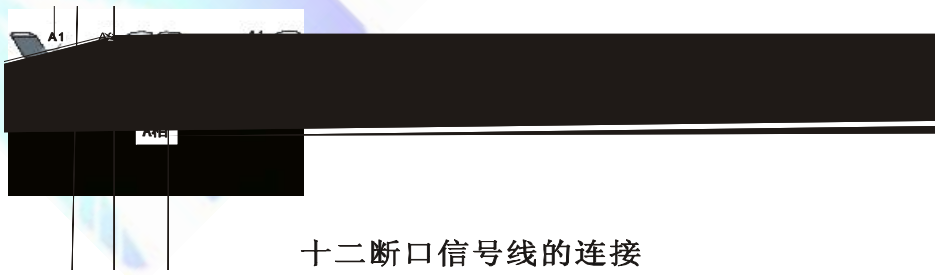

十二断口信号线的连接

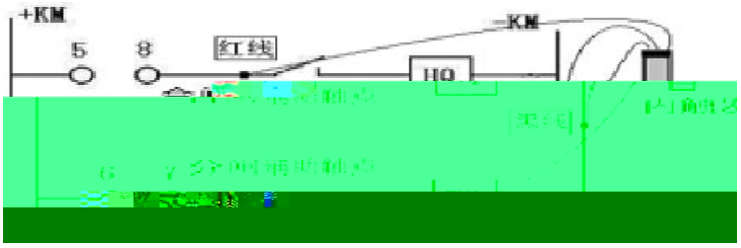


VS1 4 31 14 30




4.3

“ ”

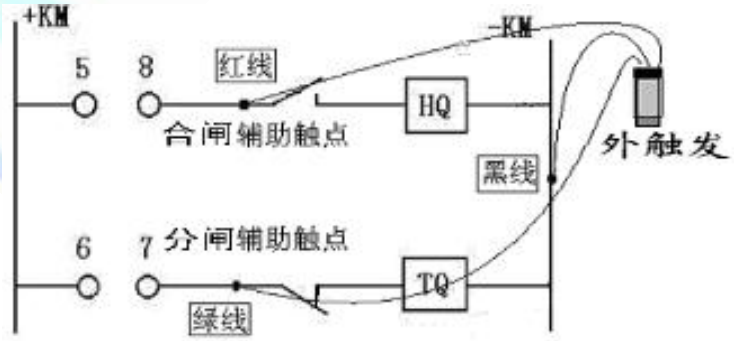



赫兹电力 HERTZ POWER



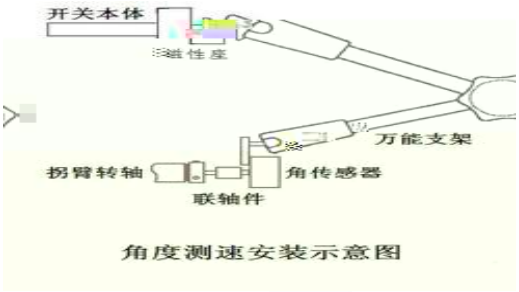


角度测速安装示意图

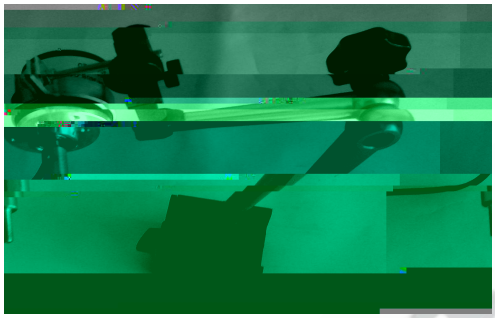

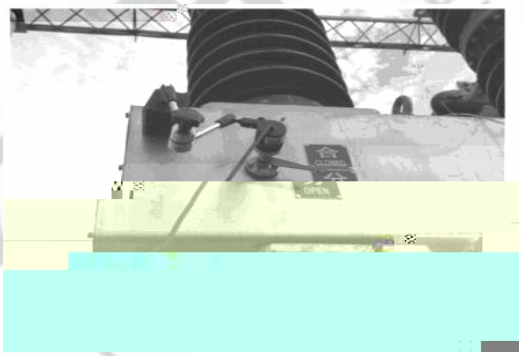



，

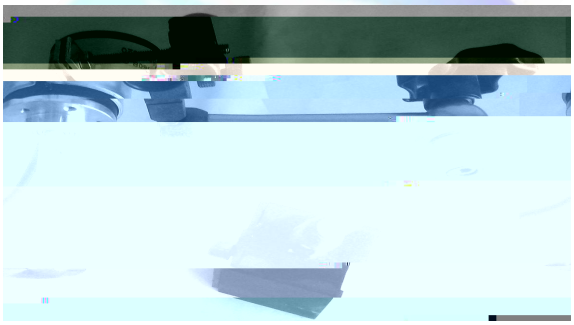



110KVSF6 开关传感器[illegible]


1mm

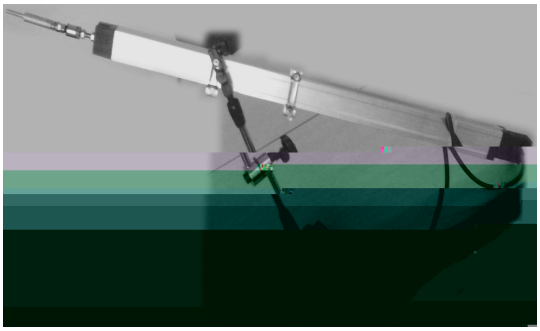

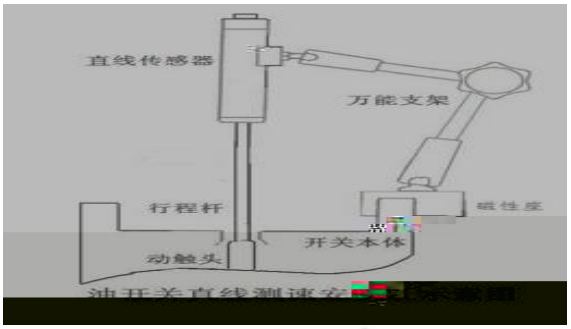

直线传感器
万能支架
行程杆
磁性座
开关本体
动触头

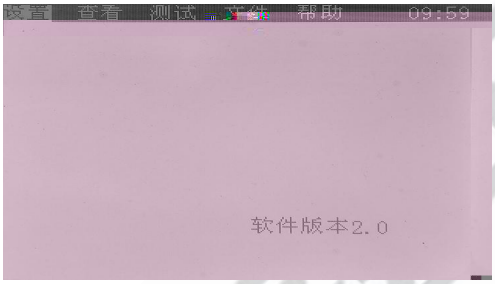
设置 查看 测试 文件 帮助 09:59
软件版本2.0

“ ← ” “ → ”

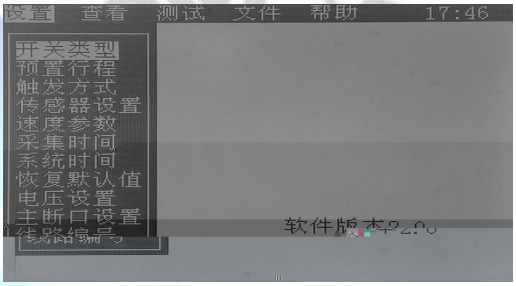
设置 查看 测试 文件 帮助 17:46
开关类型
预置行程
触发方式
传感器设置
速度参数
采集时间
系统时间
恢复默认值
电压设置
主断口设置


“ ↑ ” “ ↓ ”

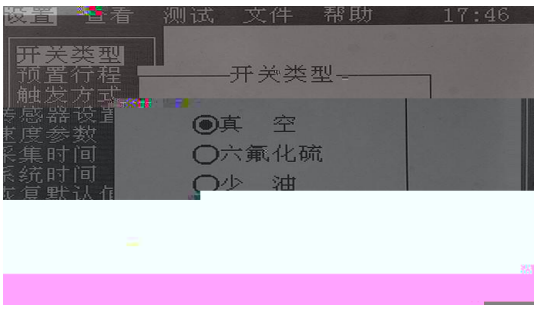
设置 查看 测试 文件 帮助 17:46
开关类型
预置行程
触发方式
开关类型
真 空
六氟化硫
少 油

360 “ ↑ ” “ ↓ ”

“ ← ” “ → ”

50mm

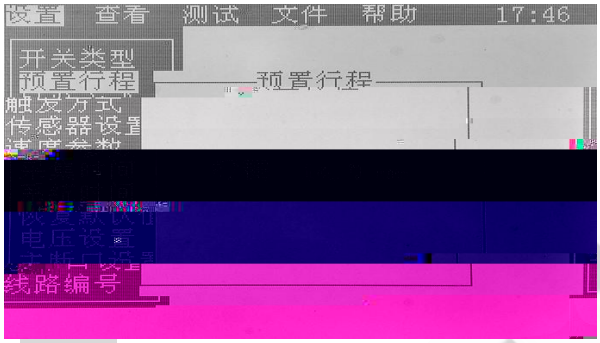

a.

b.

c.

3

3 3



“ ↑ ” “ ↓ ”

50mm 360

(©) SP

蒲兹电力 HERTZ POWER


品宗旨：技术领先，质量可靠，便易用


服宗旨：快速响应，到满，超过期望


蒲兹电力 HERTZ POWER


赫兹电力 HERTZ POWER


设置 查看 测试 文件 帮助 11:05

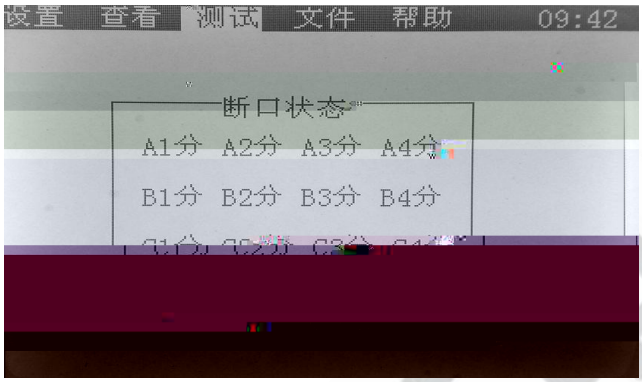
设置 查看 测试 文件 帮助 09:42
断口状态
A1分 A2分 A3分 A4分
B1分 B2分 B3分 B4分

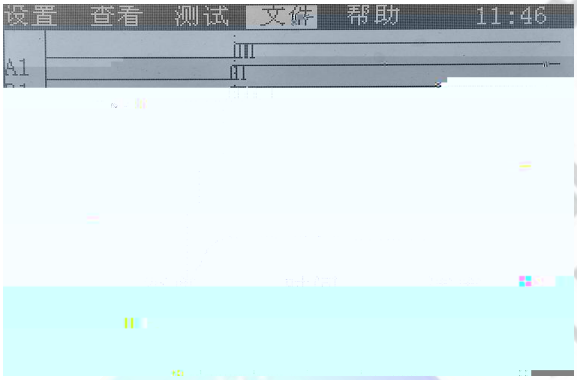
设置 查看 测试 文件 帮助 11:46

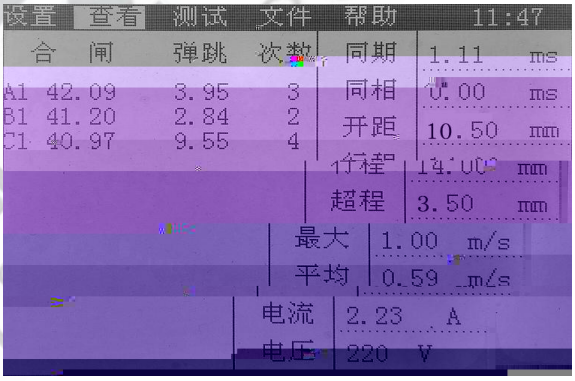
设置 查看 测试 文件 帮助 11:47
合 闸 弹跳 次数
A1 42.09 3.95 3
B1 41.20 2.84 2
C1 40.97 9.55 4
同期 1.11 ms
同相 0.00 ms
开距 10.50 mm
超程 3.50 mm
最大 1.00 m/s
平均 0.59 m/s
电流 2.23 A
电压 220 V

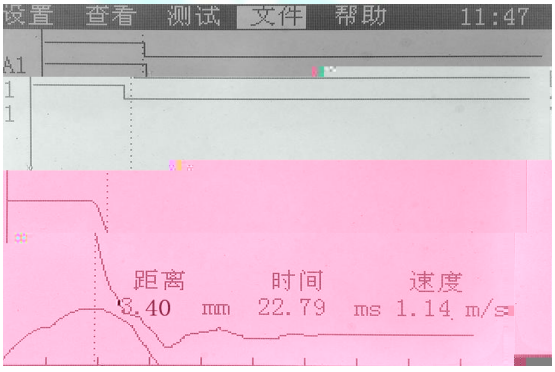
设置 查看 测试 文件 帮助 11:47
距离 时间 速度
8.40 mm 22.79 ms 1.14 m/s


设置 查看 测试 文件 帮助 11:48
分 闸 弹跳 次数
A1 22.81 0
B1 23.29 0
C1 20.86 0
同期 2.43 ms
同相 0.00 ms
开距 10.40 mm
反程 3.60 mm
最大 1.78 m/s

赫兹电力 HERTZ POWER

4.

DC1000V

“ → ”

“ ← ”

1

2 -10 40 C 80%

0.5

“

”　　“　　”

1

2

1.

2.

□　　□　　□　　□

1

2

3　　2　　24

027-83267669

24　　48

4