29.020

1
2
3
4
5
6
7
8
9

A 9

1 B 11

C Ķ ≠ C ⅄R m "

1

4.1

4.2

4.2.1

4.2.2

4.3

4.4

1

2

4.5

4.6

4.6.1

4.6.2

4.7

4.7.1

4.7.2

5

5.1

5.2

5.2.1

5.2.1.1

5.2.1.2

5.2.2

5.2.2.1

5.2.2.2

5.2.3

5.2.3.1

5.2.3.2
5.2.3.3

6


6.1

6.1.1

6.2.1.1

4

6.2.1.2

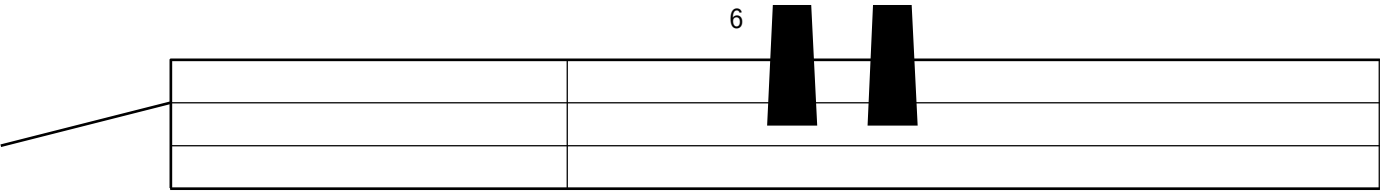

6.4 220kV

7 220kV

7

7.1

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.2

A

A.1

A.2

A.1

A.1

A.3

A.3.1

A.2

A.2

A.3.2

A.3

A.3

A.4

A.4

A.4

B

B.1

B.1.1

B.1.2 A

B.2

B.1

B.1

B.3

B.3.1

B.2

B.2

B.3.2

B.3

B.3

B.4

B.4

B.4

C

C.1

C.1

C.1

					㎡
1				(0~20000)N， ≥5kHz， 2.5 $5_{0}^{+0.01}$kg 48mm 45#	≥15
				45# ，$3_{0}^{+0.05}$kg， : 60 °， 0.5mm， 40mm， 28mm， HRC45	
2				20kN， ≥800mm 1.0	≥15
3				20kN， ≥800mm 1.0	
4				20kN， ≥800mm 1.0	
5				\	\

C.1

					㎡
6				20kN ≥ 800mm 1.0	≥ 15
7				20kN ≥ 800mm 1.0	
8				≥ 50mΩ 1 ≥ 30A	≥ 15

C.2

C.2

C.2

					㎡
1	35kV			DL/T 740	≥ 50
				≤ 50kV 1	
			[1]		
				150kV 1	
2	66kV~220kV			DL/T 740	≥ 100 10m
				150kV 1	
			[1]		
				500kV 1	

C.2

3	330kV	1			㎡	
			DL/T 740			
			500kV	1	≥ 300	
						20m
			1500kV	1		
			DL/T 971			
			50kV	1		
4		1				
			100kV	1		
			≥ 50mΩ	1	≥ 30A	
5	35kV	1				
			100kV	1		
			≥ 50mΩ	1	≥ 30A	
6	66kV~220kV					

C.2

					㎡
8	（ ） 35kV		[1]		
				150kV 1	
9	（ ） 66kV~220kV		[1]		
				500kV 1	
10	（ ） 330kV		[1]		
				1500kV 1	
				1000kV 1	
[2]11				0.5m	≥50
				150kV 1	
12				50kV 1	≥30
				DL/T 1476	
13				100kV 1	

C.3

C.3

C.3

					㎡
1				50kV 1	≥ 30
			[1]		
				50kV 1	
				30mA 1	
2				50kV 1	
			[1]		
				50kV 1	
				30mA 1	
			[1]		
3				50kV 1	≥ 30
				DL/T1476	

C.4

C.4

C.4


					m^2
1				5kN， 1 ，AC220V	≥15
2				5kN， 1 ，AC220V	
3				5kN， 1 ，AC220V	
4				300kN/20kN 15m， 1.2m 1.0	
5				5kN， 1 ，AC220V	
				(5Kg/10kg，3%， 300kg)	
6				5kN， 1 ，AC220V	
				(5Kg/10kg，3%， 300kg)	
				1T	

D


D.1 D.2- D.7 D.1

D.1


D.1

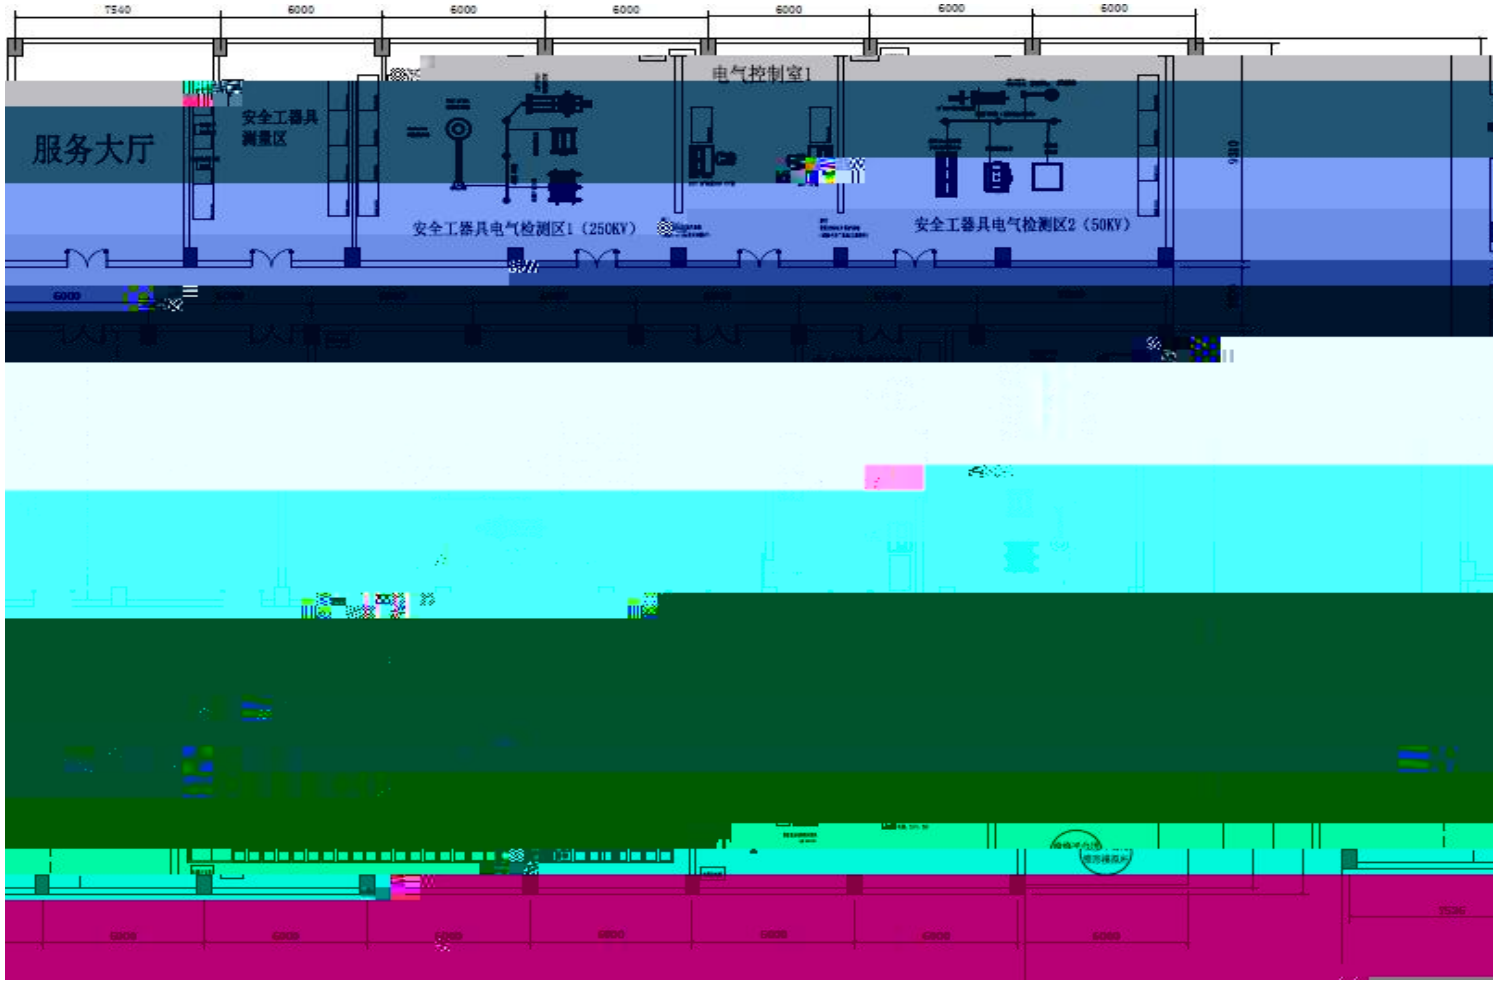
7540
6000
6000
6000
6000
6000
6000
电气控制室1
服务大厅
安全工器具
测量区
安全工器具电气检测区1（250KV）
安全工器具电气检测区2（50KV）
9810
6000


D.1 **

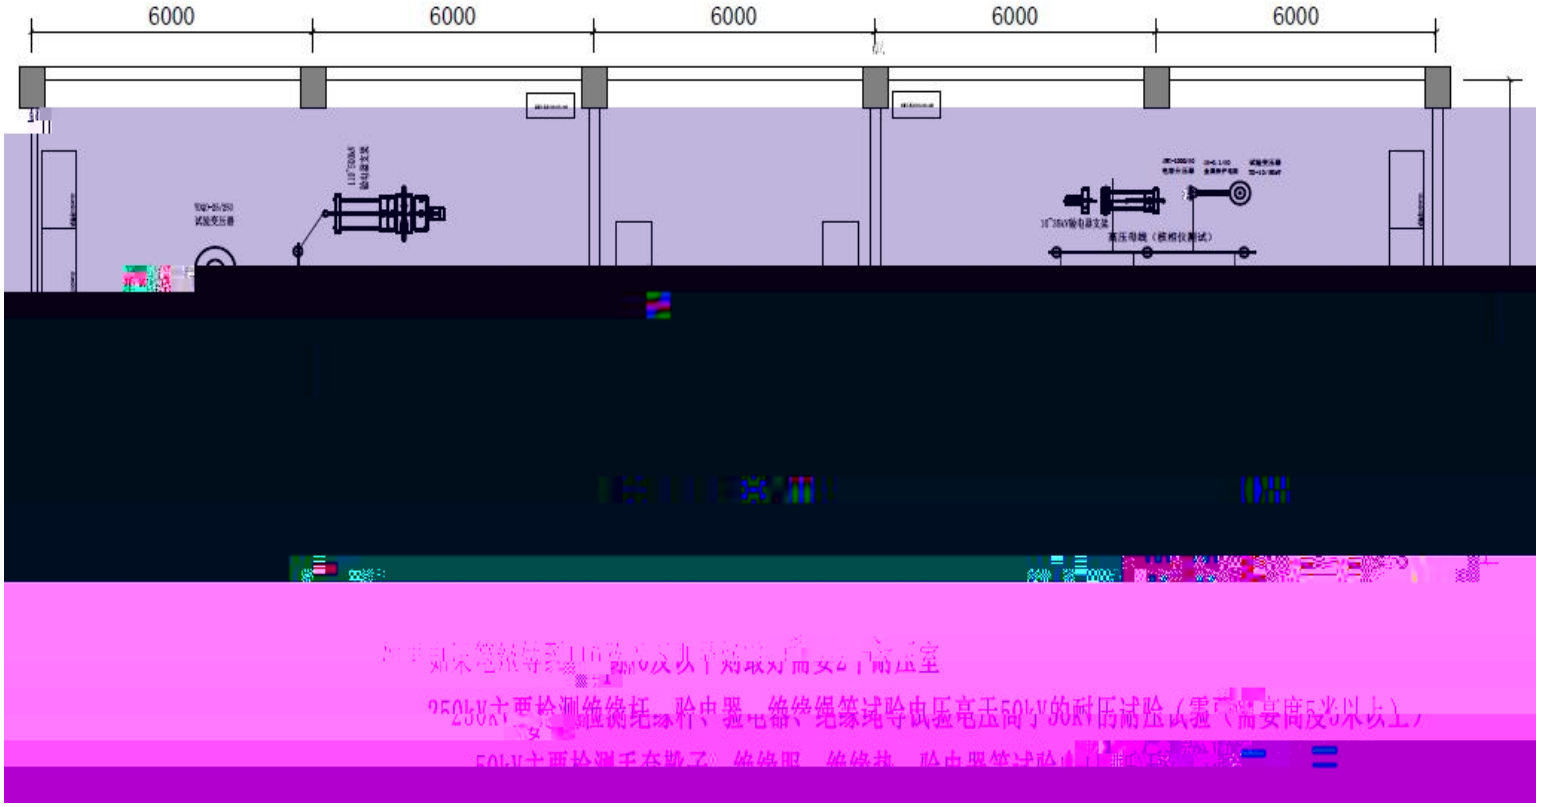


D.2

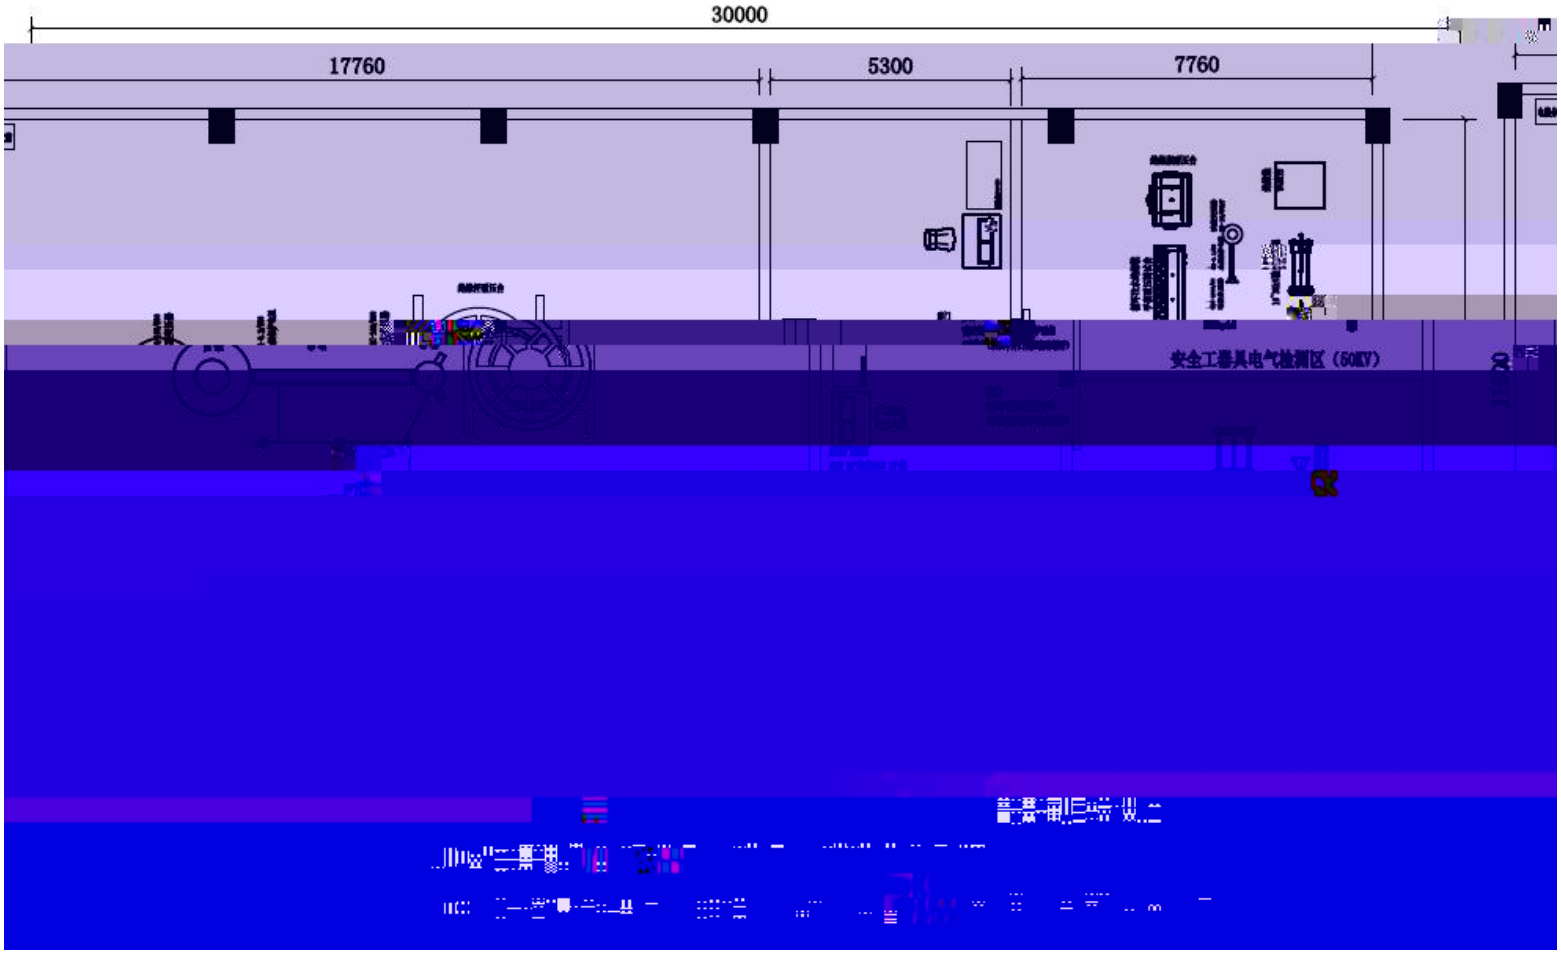


D.3

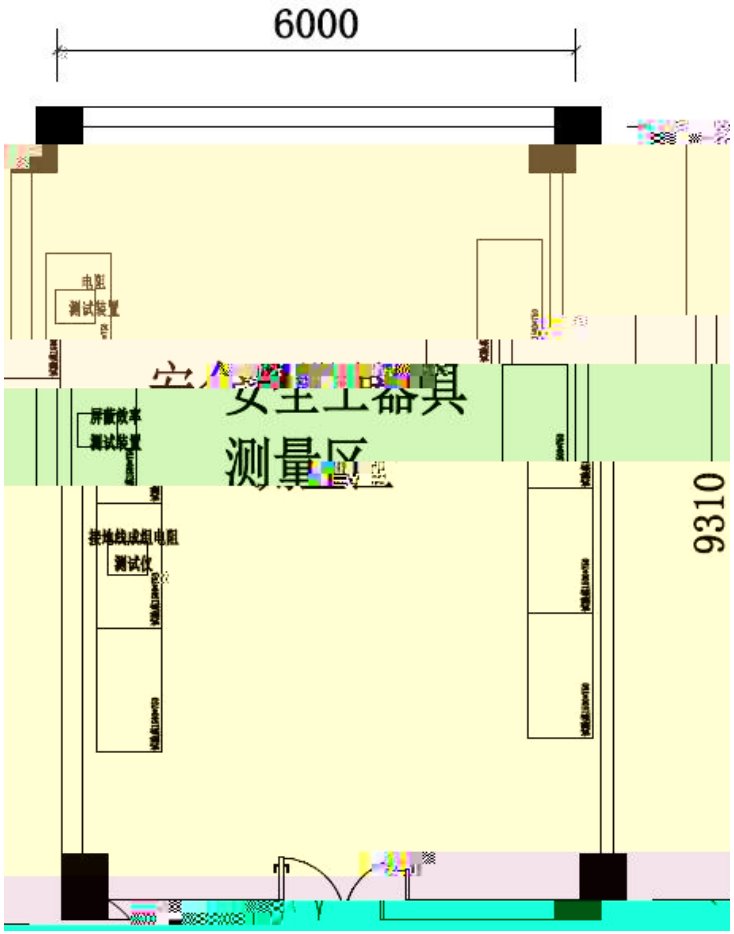

D.4

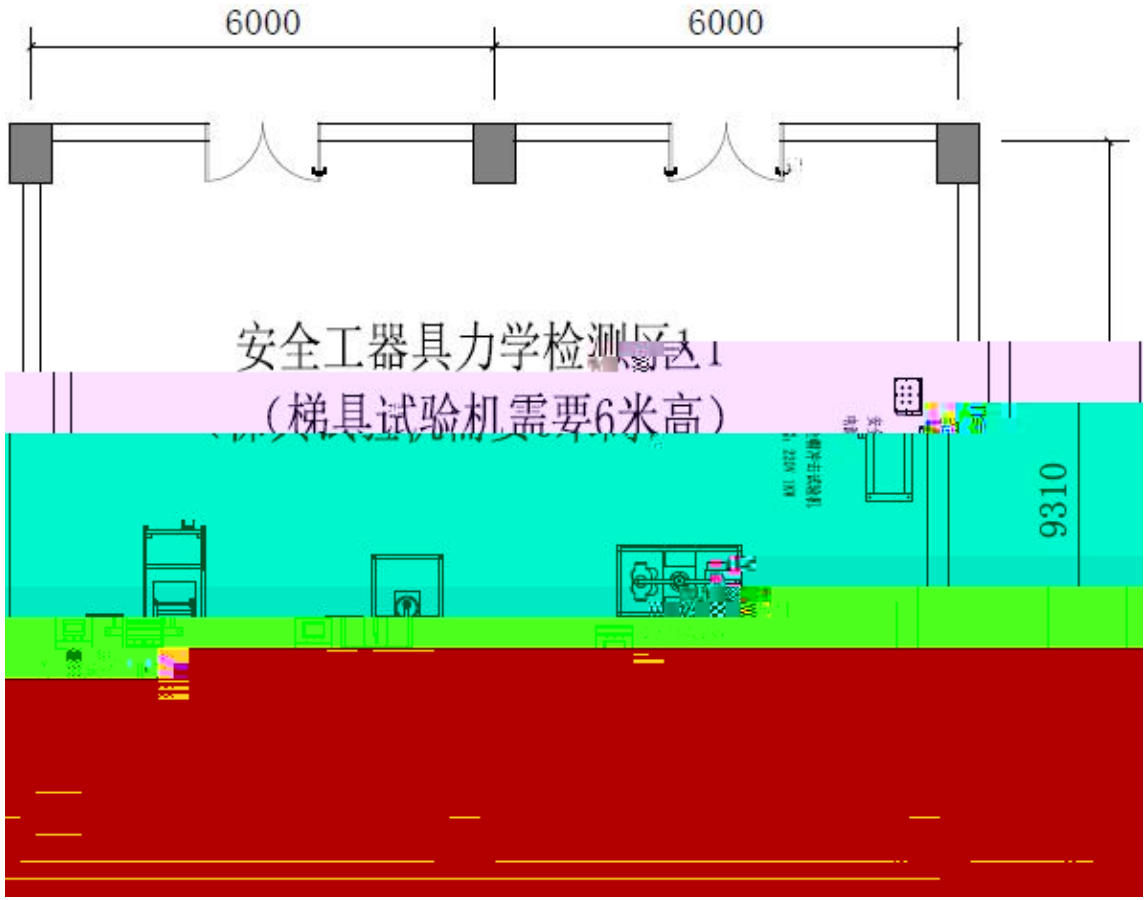

D.5 1

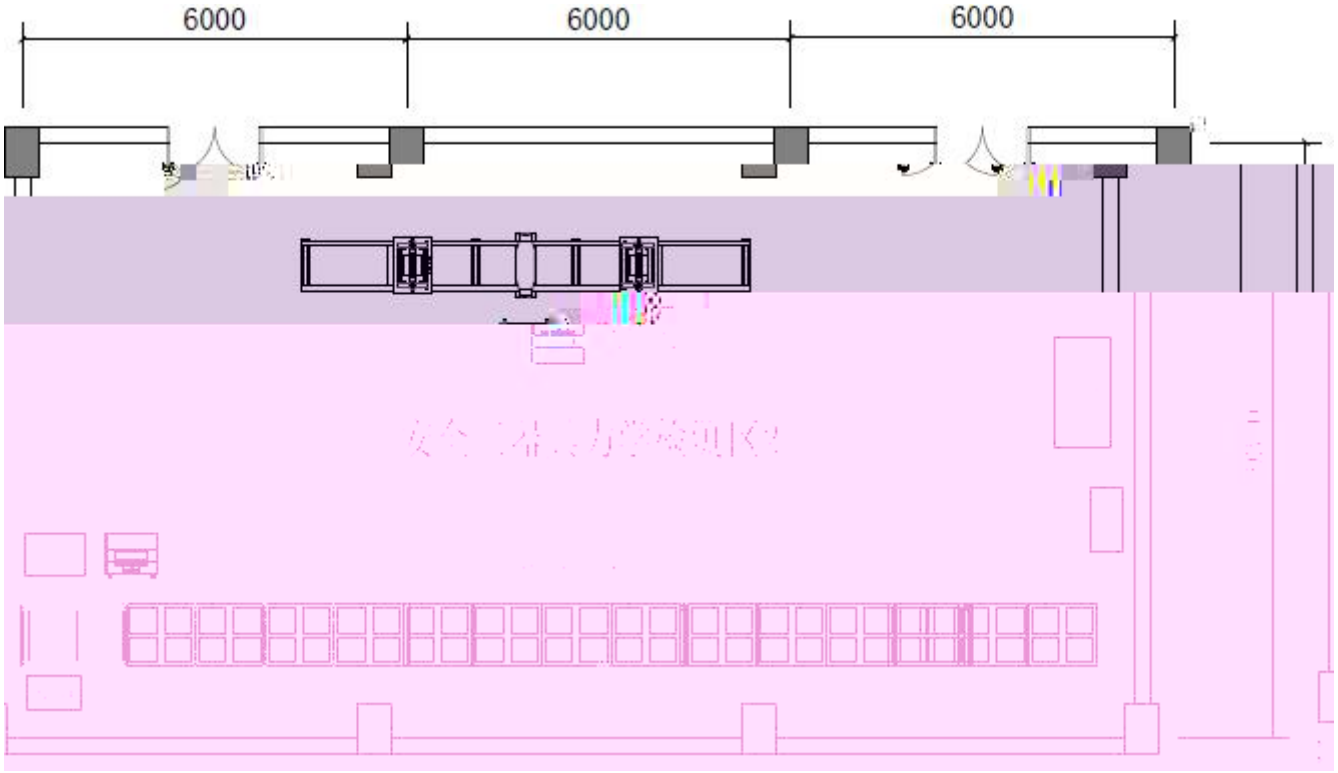

D.6 2



D.7


E

E.1

E.2

E.2.1

E.2.2

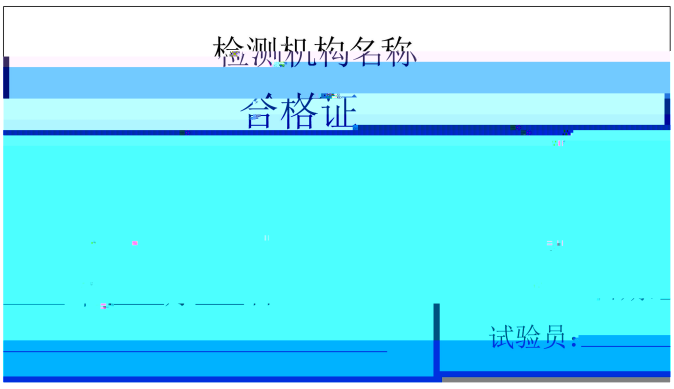


E.1

E.2.3

E.3

E.2-E.4

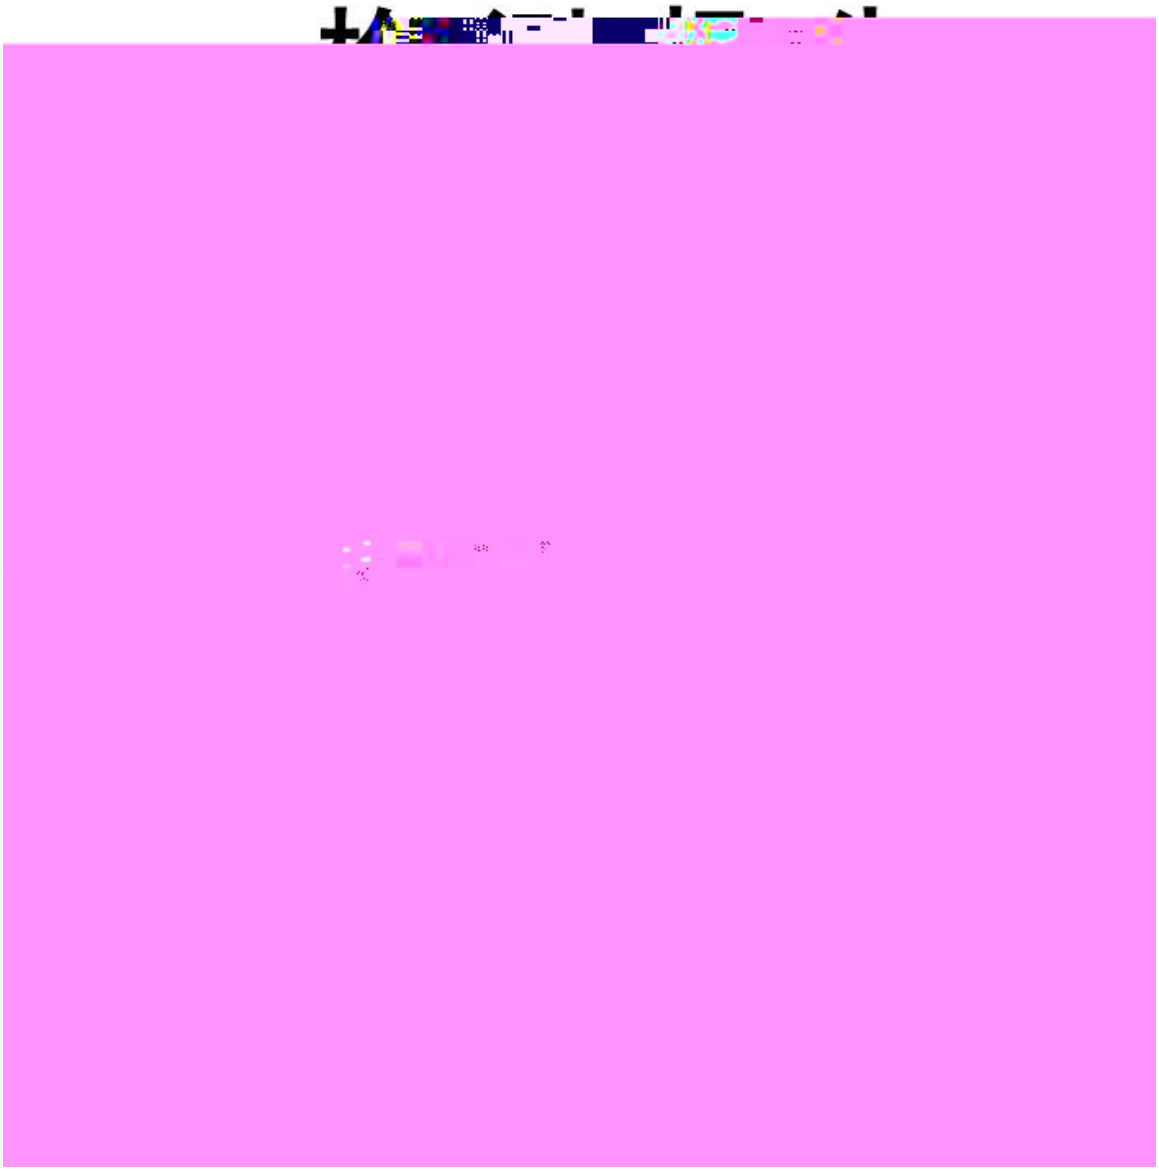

E.2

&/GMW@E2154 2021

检测结果

序号	检测项目	标准	检测结果	评价
1	绝缘杆 工频耐压试验	试验长度：2.1m； 试验时间：1min； 试验电压：440kV		

报告正文

绝缘杆工频耐压试验

t_1= ℃ RH= % P= kPa K_d=

试品编号	系统标定电压（kV）	试验距离（m）		试验时间（min）		试验电压（kV）		评价
		标准值	试验值	标准值	试验值	标准值	试验值	
	220	2.1		1		440×K_d		
	220	2.1		1		440×K_d		
	220	2.1		1		440×K_d		
备注								

E.4

1	34
2	34
3	34
4	34
5	34
6	35

1

4“ سي

“ ”

6